




OZN.	POPIS	PLOCHA [m2]
1.01V	ZADVEŘI	2,25
1.01Z	ZADVEŘI	2,25
1.02V	ŠATNA DĚTI	16,6
1.02Z	ŠATNA DĚTI	16,6
1.03V	CHODBA	2,86
1.03Z	CHODBA	2,86
1.04V	ŠATNA PERSONÁLU	2,99
1.04Z	ŠATNA PERSONÁLU	2,99
1.05V	UMÝVÁRNA PERSONÁLU	2,17
1.05Z	UMÝVÁRNA PERSONÁLU	2,17
1.06V	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,07
1.06Z	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,07
1.07V	WC PERSONÁLU	1,07
1.07Z	WC PERSONÁLU	1,07
1.08V	WC DĚTI	3,62
1.08Z	WC DĚTI	3,62
1.09V	UMÝVÁRNA DĚTI	13,03
1.09Z	UMÝVÁRNA DĚTI	13,03
1.12V	HERNA	97,05
1.12Z	HERNA	97,05
1.13V	HERNA	72,94
1.13Z	HERNA	72,94
1.16V	SKLAD HRAČEK	2,22
1.16Z	IZOLACE	6,16
1.16Z	PRÁDELNA	8,81
1.17V	PŘÍPRAVNA JIDEL	6,63
1.17Z	PŘÍPRAVNA JIDEL	6,63

OZN.	POPIS	PLOCHA [m2]
1.18	CHODBA	19,79
1.19	CHODBA	9,83
1.20	PŘEDSÍŇ WC	1,40
1.21	WC	2,02
1.22	ZADVEŘI	2,21
1.23	KANCELÁŘ	18,71
1.25	KUCHYNĚ	27,86
1.26	MEZISKLAD	4,48
1.27	SKLAD POTRAVIN SUCHÝ	4,48
1.28	SKLAD POTRAVIN SUCHÝ TEMNÝ	4,19
1.29	SKLAD BRAMBOR	2,19
1.30	SKLAD OVOCÉ A ZELENINY	2,32
1.31	HRUBÁ PŘÍPRAVA	5,17
1.32	PŘÍJEM	3,67
1.33	CHODBA	6,96
1.34	SKLAD	4,95
1.35	UKLID. VZT	2,00
1.36	HUV. TEP. ČERPADLO	4,65
1.38	ŠATNA PERSONÁLU	3,98
1.39	UMÝVÁRNA PERSONÁLU	2,34
1.40	WC PERSONÁLU	0,98
1.41	ŠKRAKKA NEFUNKČNÍ	1,78
1.42	LODŽIE	6,17
1.43	ARCHIV	1,84
1.44	SKLAD HRAČEK	9,38
1.45	ZAVĚTRÍ	52,58



- LEGENDA**
- HLAVNÍ NAPÁJECÍ, SILOVÉ A OVLÁDACÍ KABELY
- UZEMŇOVACÍ VEDENÍ - VIZ POPIS
- VNĚJŠÍ TEPLOTNÍ ČIDLO
- 3f SPÍNAČ 3x16A/IP44
- DVOJZÁSUVKA 230V/16A, IP20, v= 0,3 m, ZAPUŠTĚNÁ
- ZÁSUVKA 230V/16A, IP20, v= 0,3 m, ZAPUŠTĚNÁ
- INFRAPASIVNÍ SPÍNAČ 180 7 IP44
- INFRAPASIVNÍ SPÍNAČ 360 7 IP20
- DTTO, PRO SPÍNÁNÍ VZT ZAŘÍZENÍ
- EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE (WERIT)
- ROZVODNICE, ROZVADĚČ
- ELEKTROSKŘÍŇ (TEP. ČERPADLO, ELEKTROKOTEL, VZT ATREA)
- ŘÍDÍCÍ SKŘÍŇ TEPELNÉHO ČERPADLA
- OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA VZT JEDNOTKY CP 19 RD, DODÁVKA VZT
- ČIDLO CO2 PRO ŘÍZENÍ VZT JEDNOTEK - ADS CO2 24, DODÁVKA VZT
- REGULAČNÍ KLAPKA V POTRUBÍ - DODÁVKA VZT
- V MÍSTNOSTI PROVÉST POSPOJENÍ UVEDENÝM VODIČEM

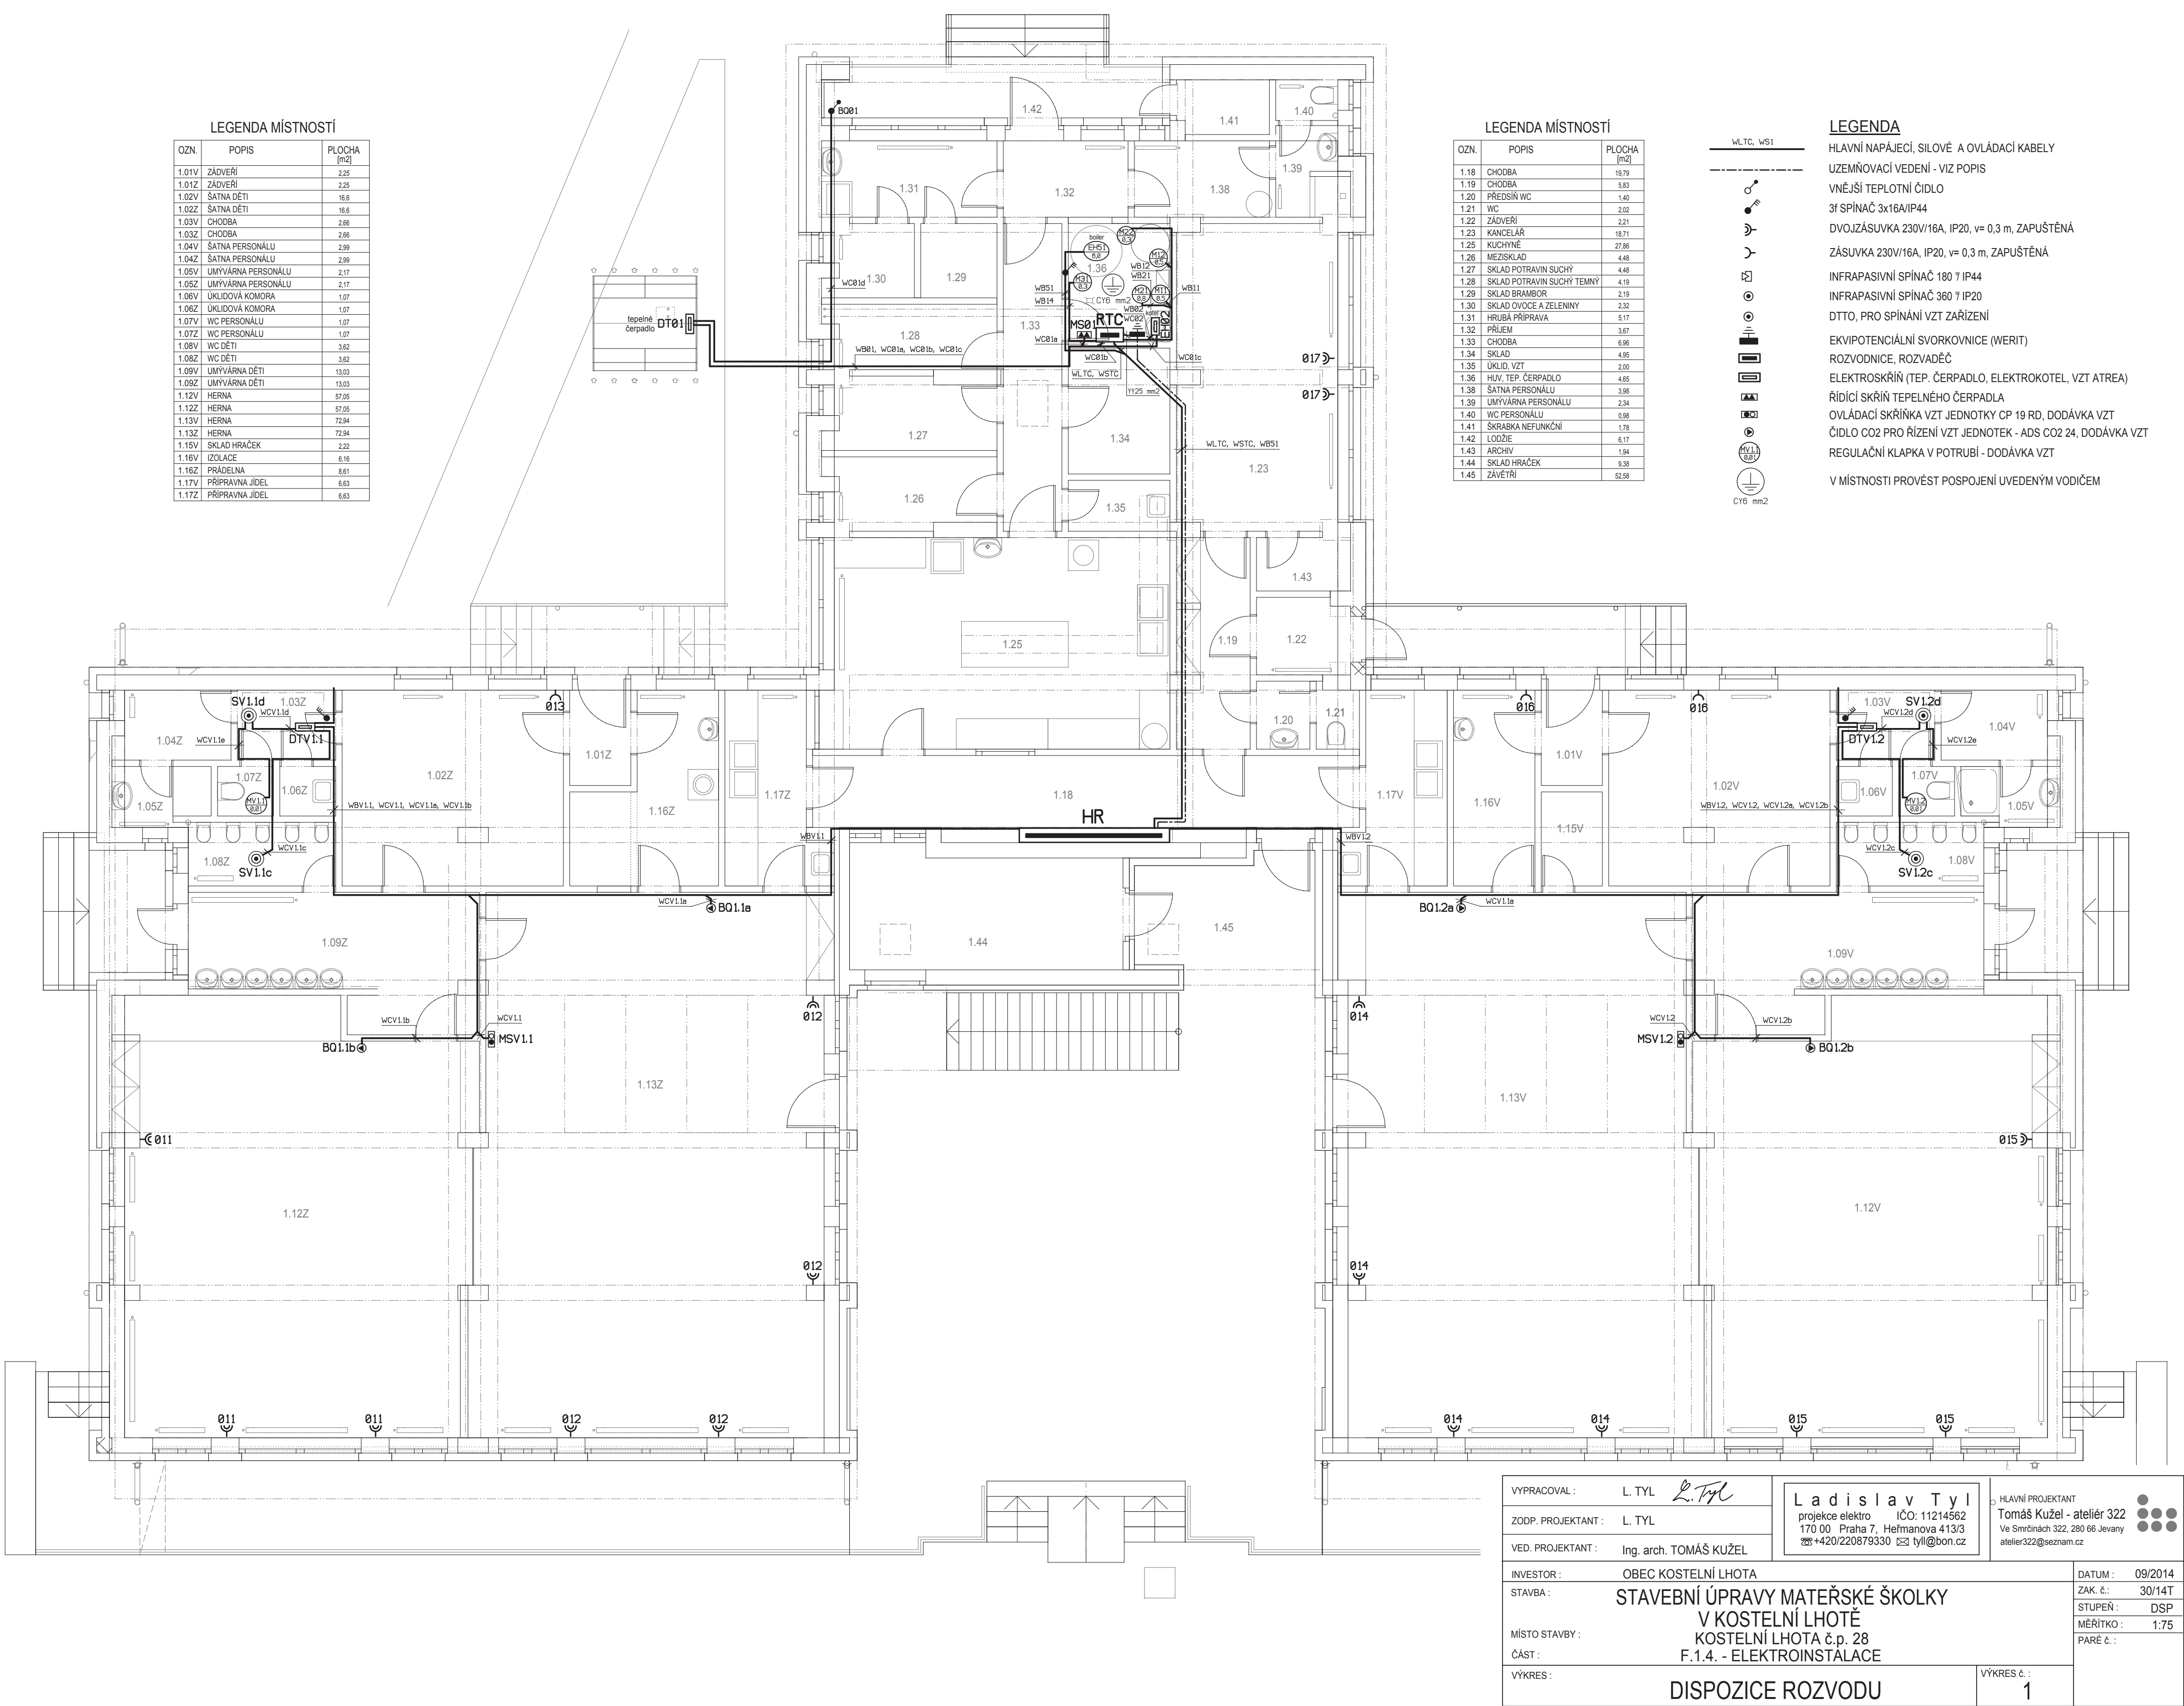

VYPRACOVAL :	L. TYL	<div>Ladislav Tyl</div> <div>projekce elektro IČO: 11214562 170 00 Praha 7, Heřmanova 413/3 ☎ +420/220879330 ✉ tyl@bon.cz</div>	<div>HLAVNÍ PROJEKTANT</div> <div>Tomáš Kužel - ateliér 322</div> <div>Ve Smrčinách 322, 280 66 Jevany atelier322@seznam.cz</div> <div></div>		
ZODP. PROJEKTANT :	L. TYL				
VED. PROJEKTANT :	Ing. arch. TOMÁŠ KUŽEL				
INVESTOR :	OBEC KOSTELNÍ LHOTA	DATUM :		09/2014	
STAVBA :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLKY V KOSTELNÍ LHOTĚ KOSTELNÍ LHOTA č.p. 28 F.1.4. - ELEKTROINSTALACE			ZAK. č.:	30/14T
MÍSTO STAVBY :				STUPEŇ :	DSP
ČÁST :				MĚŘÍTKO :	1:75
VÝKRES :				PARÉ č. :	
DISPOZICE ROZVODU			VÝKRES č. :	1	